


위 치	학군단 기계실
내 용	현장사진



위 치	학군단 기계실
내 용	학군단 지하1층 전체평면도

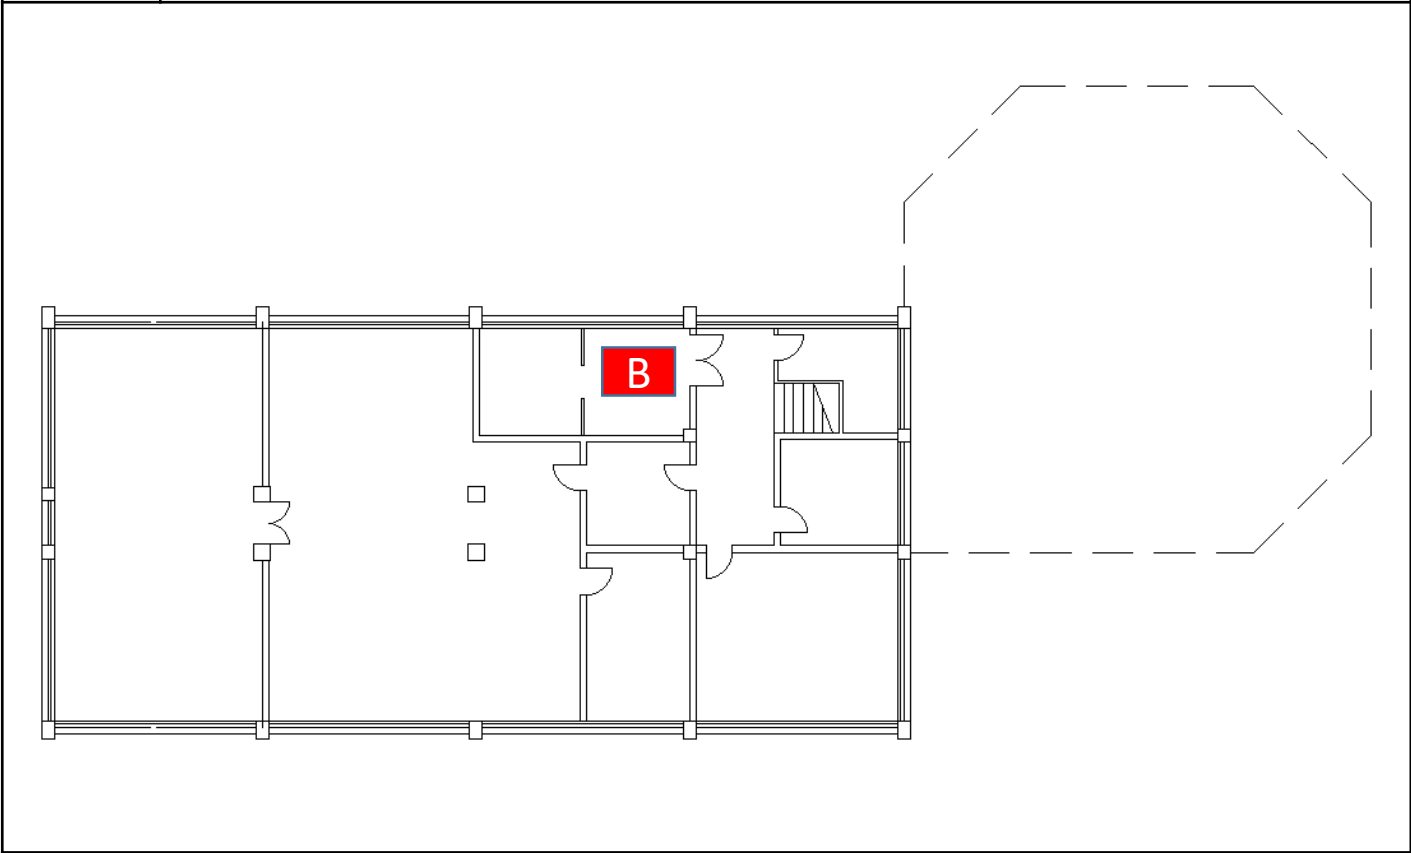

도면 및 사진


위 치 팔달관 기계실

내 용 현장사진



위 치 팔달관 기계실

내 용 팔달관 지상1층 전체평면도

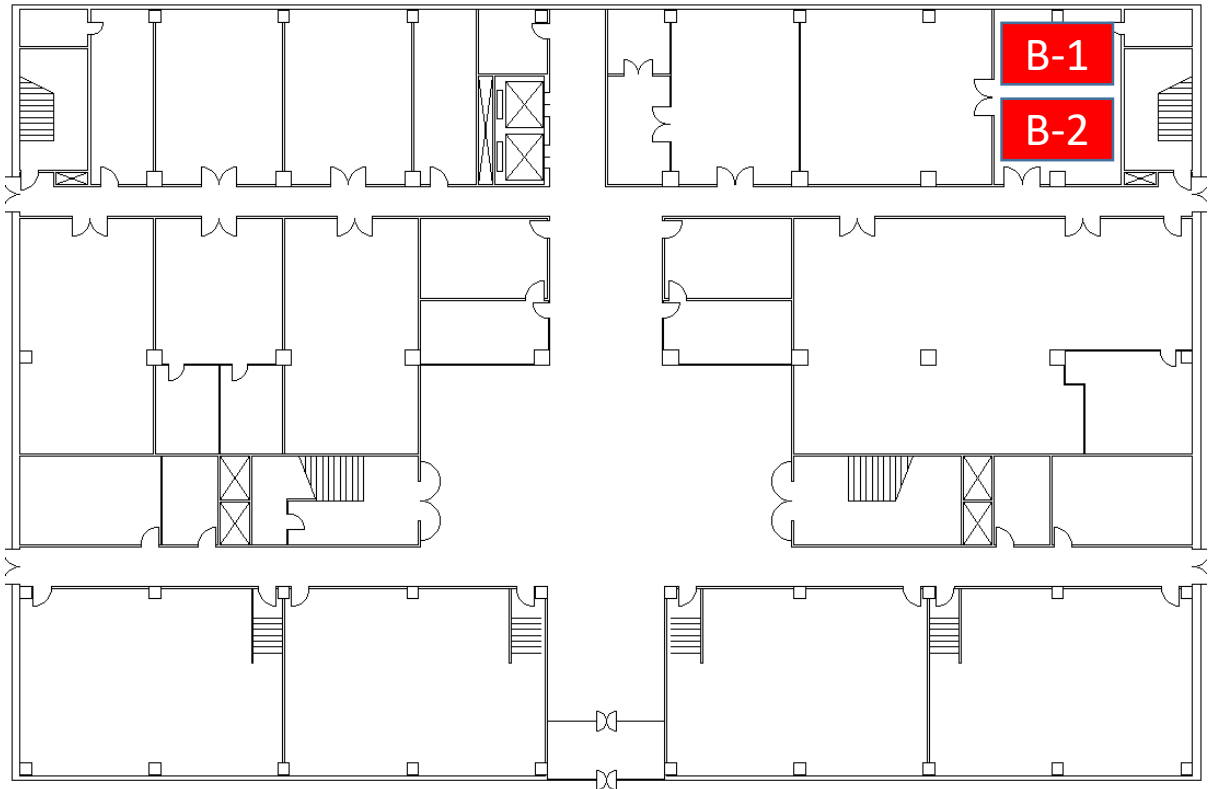

도면 및 사진

위 치 팔달관 기계실


내 용 현장사진



진공온수히터			
형 식	SYVN- 80	버너용량	Kg/h
최고사용압력	1.0 Kg/cm ²	소요전력	KW
정격용량	800000 Kcal/h	사용연료	<input type="checkbox"/> LNG <input type="checkbox"/> LPG <input type="checkbox"/> 경유
열효율	90 %	연료소비량	93.1 Nm ³ /h Kg/h
용 도	↓	회로식	품질보증기간 1년
난방출력	800000 Kcal/h	제조번호	100905
급탕출력	Kcal/h	제조년월일	2010.9.17
 SAMYANG BOILER CO.,LTD. http://www.syboiler.co.kr 본사·공장 : 경기도 화성시 북안동 690-10번지 TEL. (031)357-4500 FAX. (031)357-8998			

위 치 팔달관 기계실

내 용 팔달관 지상1층 전체평면도

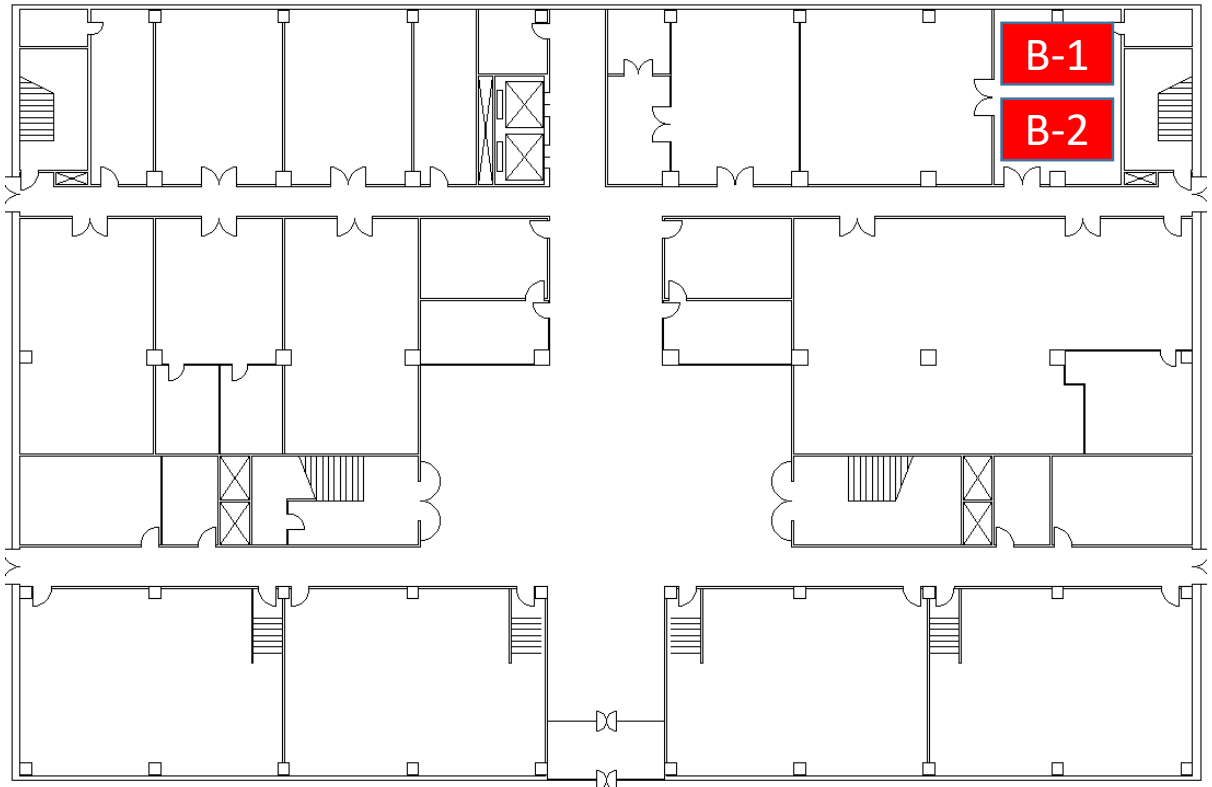

도면 및 사진


위 치 도서관 기계실

내 용 현장사진



위 치 도서관 기계실

내 용 도서관 지상1층 전체평면도

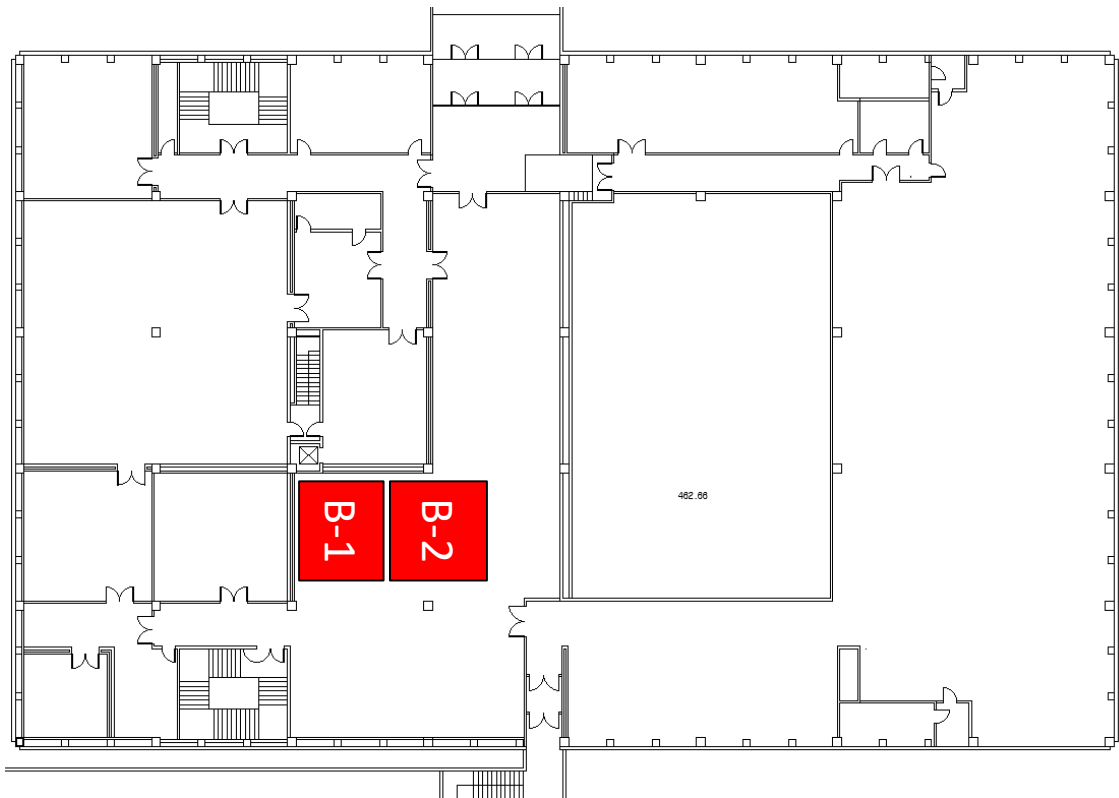

도면 및 사진


위 치 도서관 기계실

내 용 현장사진



위 치 도서관 기계실

내 용 도서관 지상1층 전체평면도

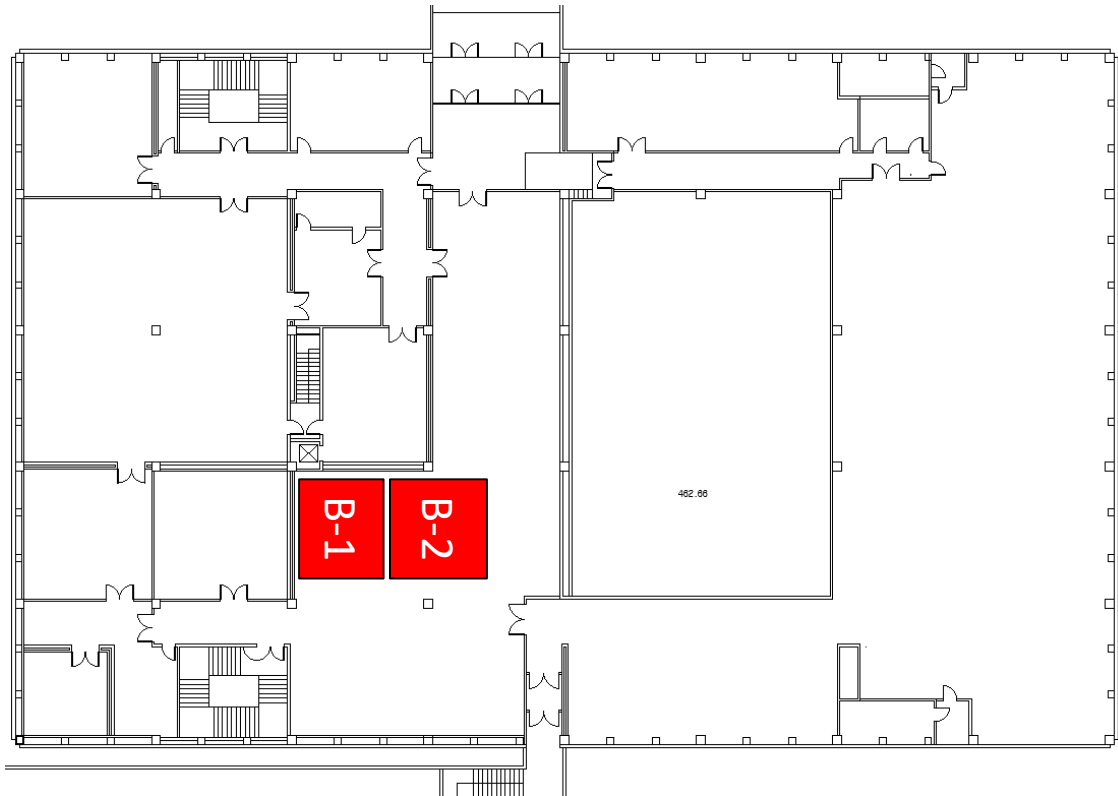

도면 및 사진


위 치 체육관 기계실

내 용 현장사진



위 치 체육관 기계실

내 용 체육관 지하1층 기계실 평면도

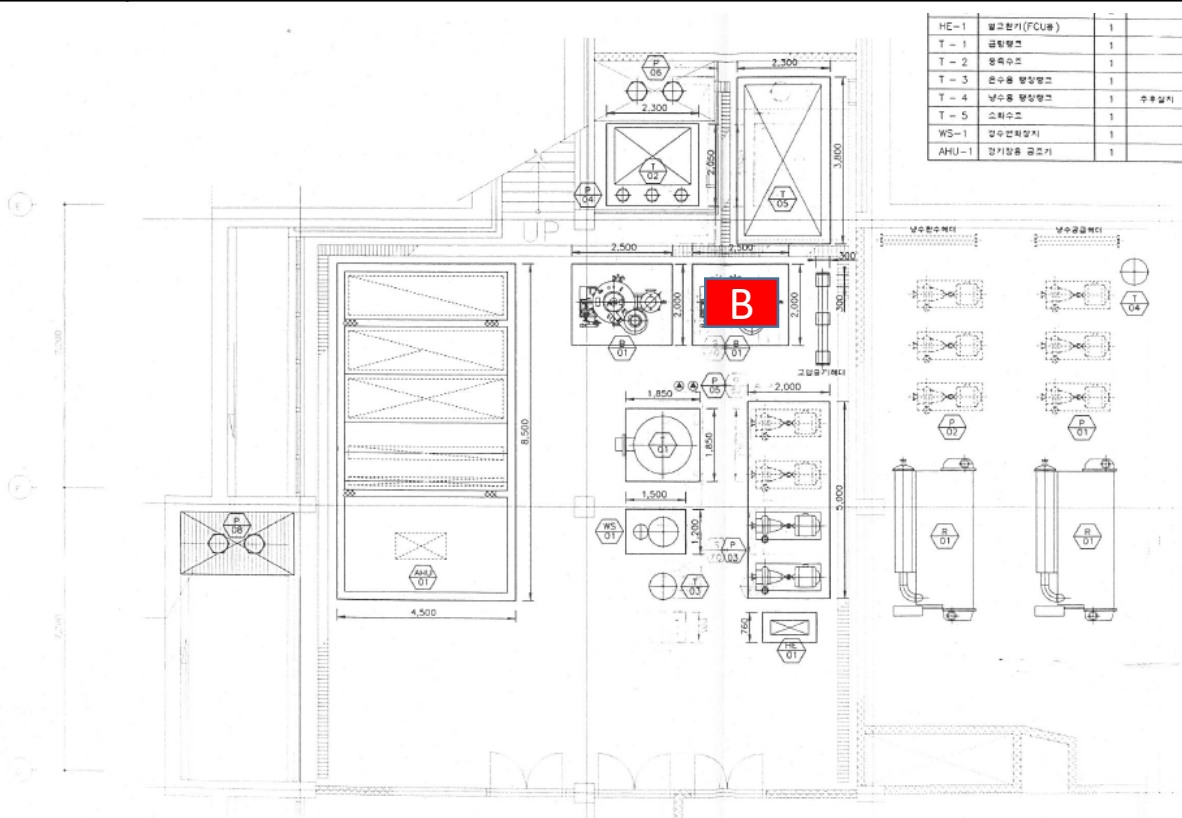

도면 및 사진

위 치 토목실험동 기계실

내 용 현장사진



위 치 토목실험동 기계실

내 용 토목실험동 1층 기계실 평면도

